

**ООО «Интехсервис»**  
**Генеральному директору**  
**Маликову Н.Г.**  
**E-mail: [intex-servis@mail.ru](mailto:intex-servis@mail.ru)**

28.02.17 № 17-843/13-01

На № 065/1402 от 14.02.2017г.

**О работе деаэрационной  
установки**


**Уважаемый Наргиз Габбасович!**

По договору с Вашей организацией в 2013г. была проведена реконструкция деаэрационной установки в нашем сернокислотном цехе с использованием центробежно-вихревого принципа деаэрации. В ходе испытаний оборудования деаэрационной установки нам удалось достичь расхода деаэрированной воды 260 м<sup>3</sup>/час с содержанием остаточного кислорода не более 0,007 мг/дм<sup>3</sup>. Реальная достигнутая концентрация кислорода при производительности 160 - 170 м<sup>3</sup>/час составляет 0,005 мг/дм<sup>3</sup>.


Реконструированная деаэрационная установка успешно эксплуатируется в сернокислотном цехе более 3-х лет, в связи с чем было принято решение о проведении её дальнейшей реконструкции с увеличением производительности до 370 м<sup>3</sup>/ч на основе проекта и оборудования фирмы ООО «ИнтехСервис». Данный проект находится в стадии выполнения.

**Технический директор**

**В.В. Паршаков**

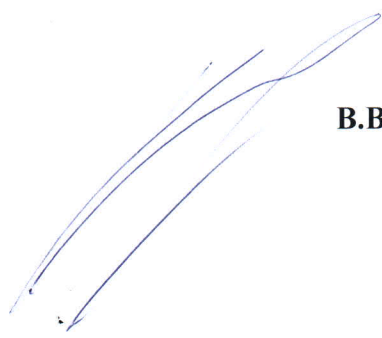

Исп: Манушев В.М.  
Тел.: (86155)-74-390.



28.02.17.